


Manual

Klimatanläggning

1002028 – HVAC enhet, Terri 34, 24V

↑
KT-240043

[KT-8002520 JPT Hyksblock 9 Pol
KT-8002163 JPT Hyksa 0,5-1,0 m²
Lös kontakt vid inkoppling
av HVAC

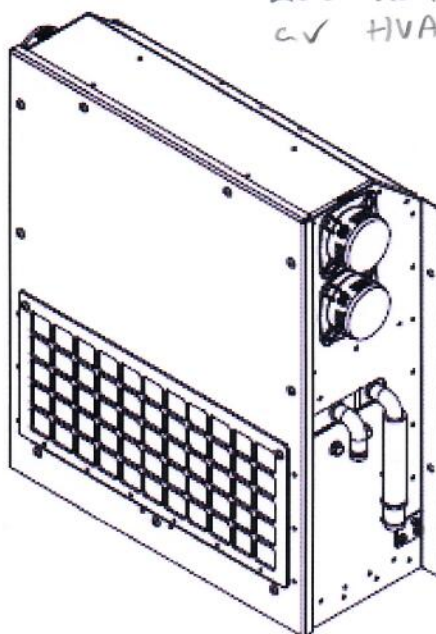

KT-240039 Kondensor kpl. AC 24V inkl. fläkt

KT-790042 Kondensorelement exkl. fläktar

KT-240040 Fläkt kondensor 24V

Komponentförteckning HVAC enhet

Nr	Art.nr	Benämning	Antal
1	3501325	Grovfilter	1
2	4005496	Spjällplåtfästning	1
3	4208199	Servicelucka kompl.	1
4	4500878	Spjällplåt kompl. Svart struktur	1
5	8001004	Termostat justerbar	1
6	8001032	Expansionsventil 1,5ton	1
7	8003335	Spjällmotor 24V	1
8	8002219	Sensor Inne/Mixed air	1
9	8002478	Skarvrör plast D=16-19mm	1
10	8002650	Värmeelement	1
11	8002701	Fläktregulator ECC 24V	2
12	8003091	Kylelement	1
13	8001661	Fläkt, 24V	2
Komponenter ej med på bild			
14	4951294	Elkablage, Terri 34, 12V	1
15	4951296	Elkablage fläkt	2

791325

791385

790069

UT-8003335


790779

790769

UT-240037

791386

UT-240038

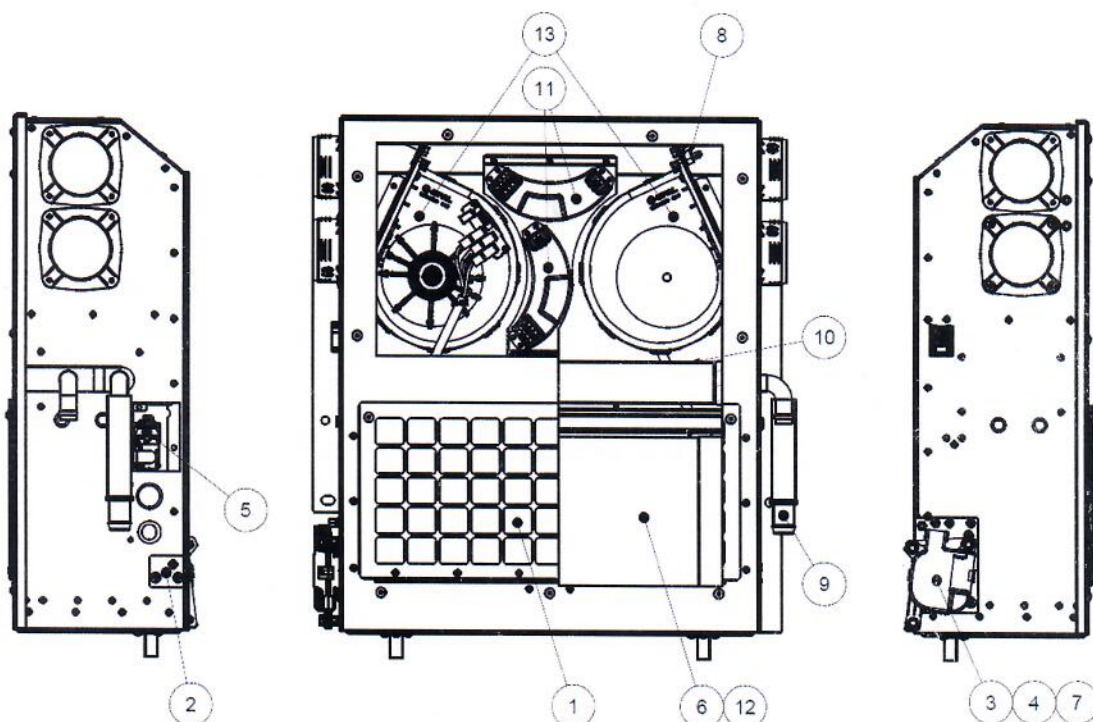[UT-800336 kontakt
UT-800337 hylse]


Appendix:

Elschema Terri 34D 24V - 9002116

Försäkran för inbyggnad 1002028